


DETALHE ES-03  
ESCALA 1:25

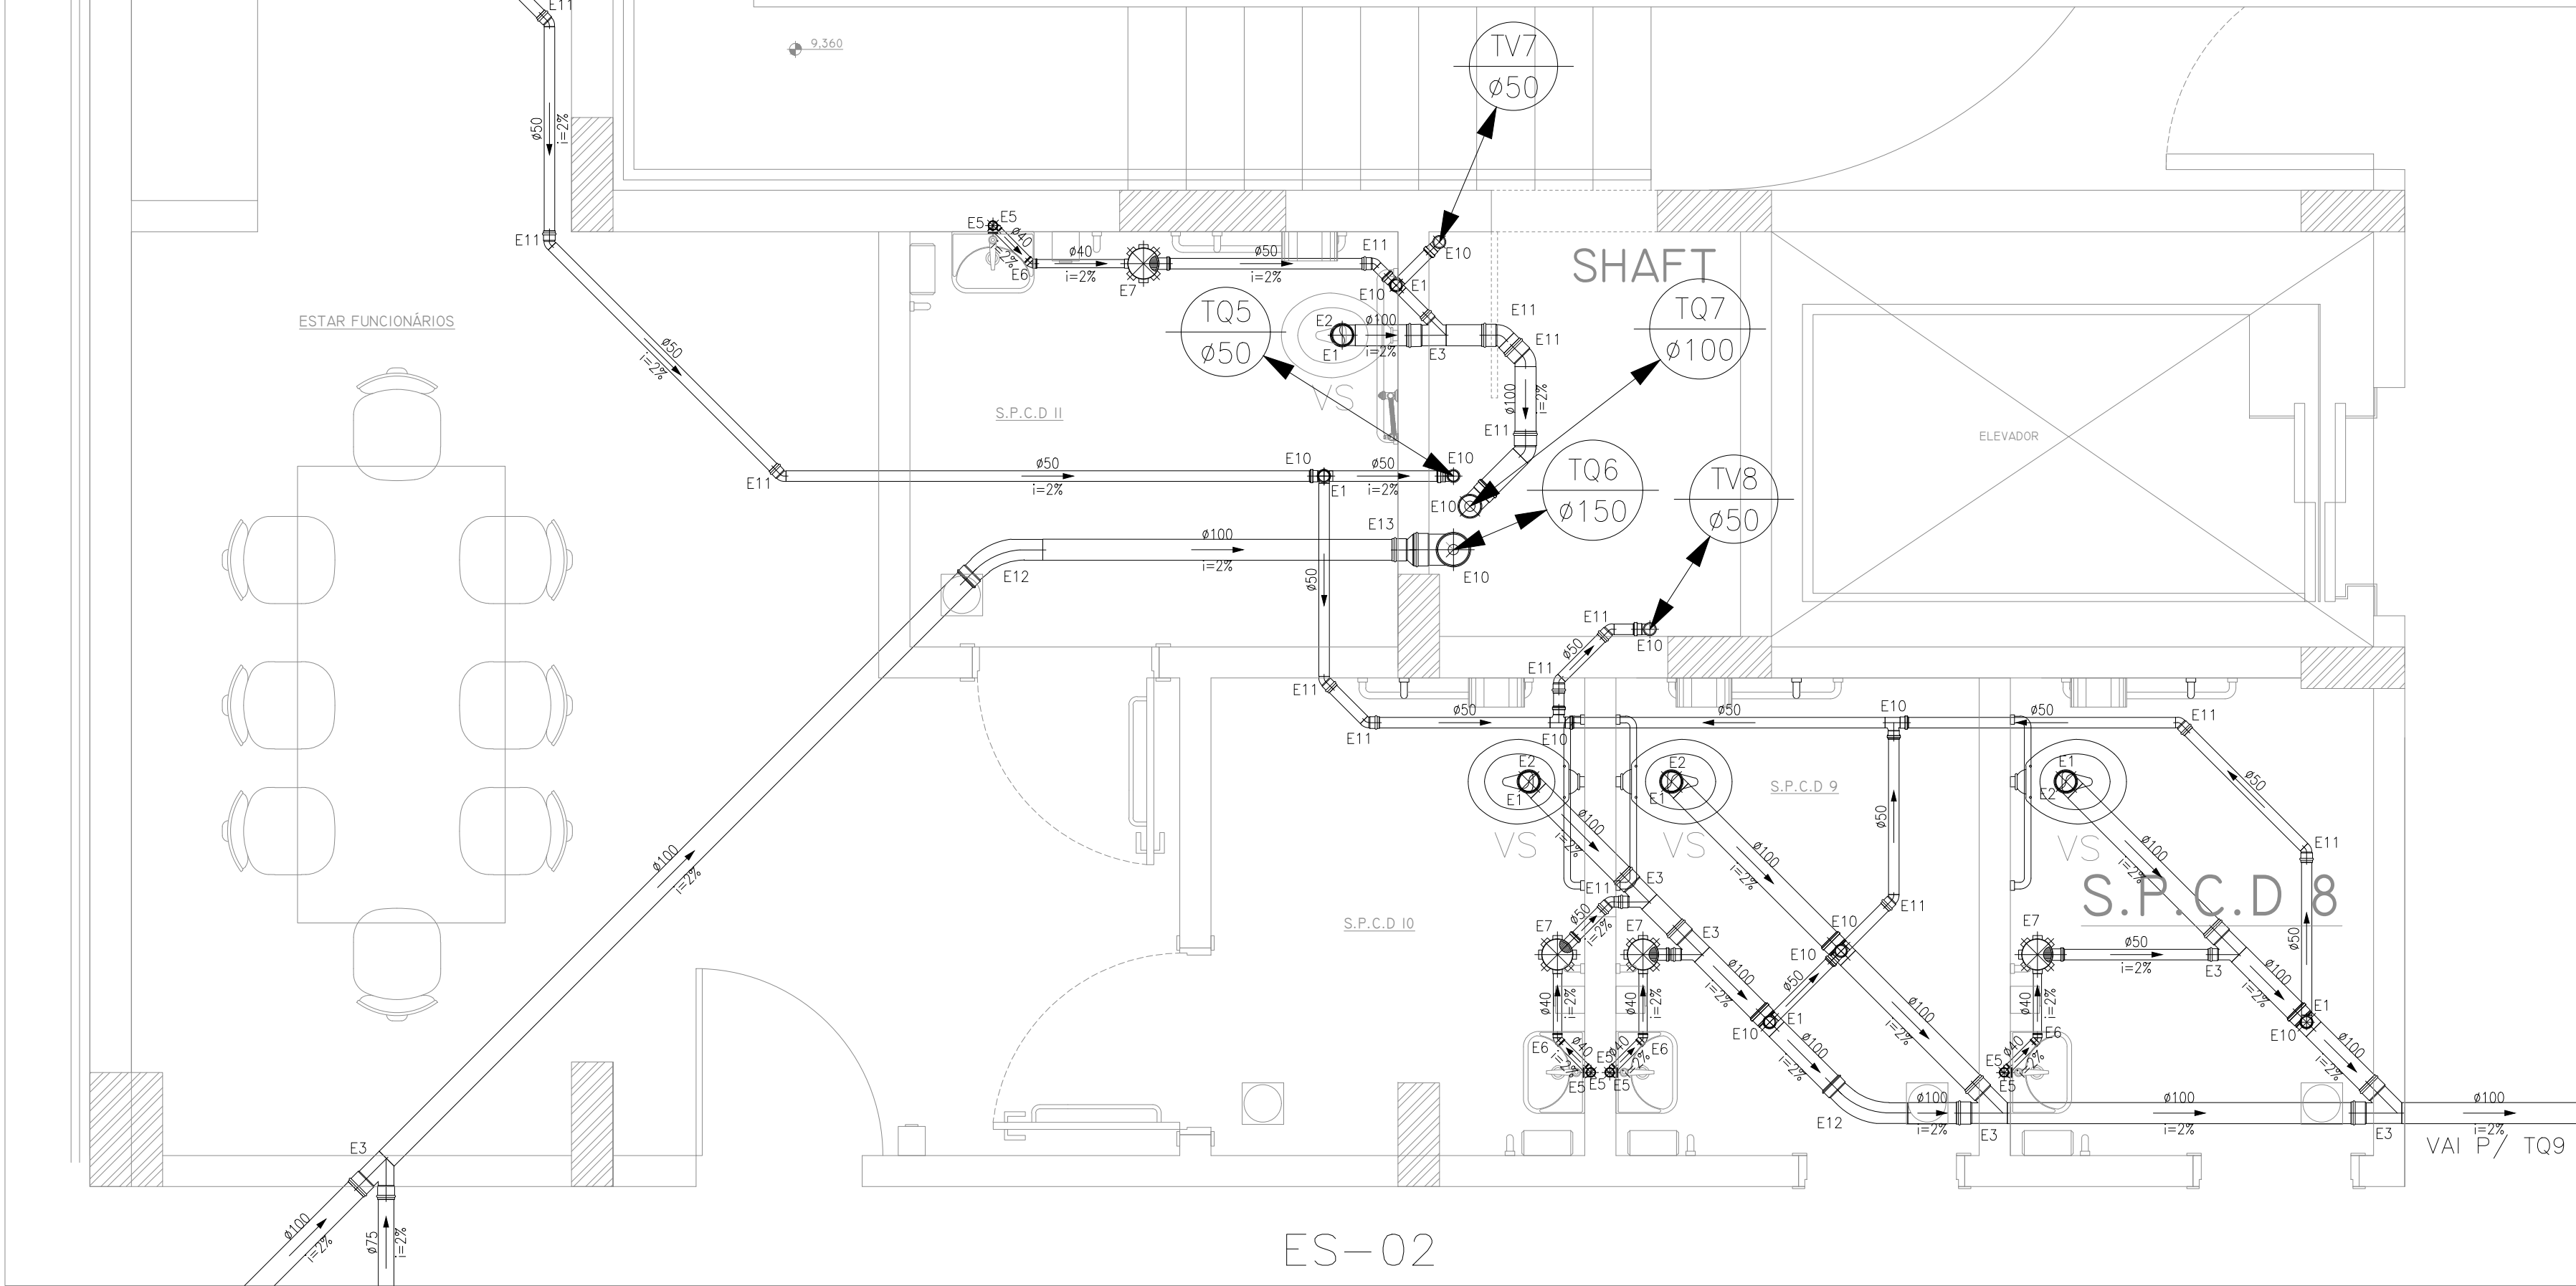

DETALHE ES-02  
ESCALA 1:25

NOTAS:

- 01 - CONFERIR DIMENSÕES NO LOCAL.
- 02 - NÃO USAR FOGO NAS TUBULAÇÕES DE PVC.
- 03 - TUBO DE PVC ESGOTO SANITÁRIO / PLUVIAL COM DIÂMETRO NOMINAL (DN) COTADO EM MILÍMETRO (mm).
- 04 - TODAS AS TUBULAÇÕES HORIZONTAIS DEVEREM TER DECLIVIDADE MÍNIMA DE 2%.
- 05 - TODOS OS TUBOS DE QUEDA VERTICAIS DEVEREM POSSUIR TÊ DE INSPEÇÃO.
- 06 - O LAVATÓRIO E PIA, DEVEM SER DOTADOS DE SIFÕES, MESMO QUANDO FOREM LIGADOS A CAIXA DE GORDURA OU SIFONADA.
- 07 - A COLUNA DE VENTILAÇÃO DEVERÁ ULTRAPASSAR A COBERTURA DA CONSTRUÇÃO (TELHADO OU LAJE) EM 30cm E ESTAR PROTEGIDA COM O TERMINAL DE VENTILAÇÃO.
- 08 - QUANDO HOUVER MUDANÇA DE PRUMADA (MP), PARA ESGOTO SANITÁRIO, DEVE-SE INSTALAR UM TÊ DE INSPEÇÃO.
- 09 - A REDE DE ESGOTO PLUVIAL SERÁ INDEPENDENTE DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIA.
- 10 - PROJETO HIDROSSANITÁRIO DESENVOLVIDO A PARTIR DO PROJETO ARQUITETÔNICO.
- 11 - PARA NIVELAMENTO TRABALHE ESTE COM O PROJETO ARQUITETÔNICO.
- 12 - NA EXECUÇÃO DA REDE ENTRAR EM CONTATO COM O RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA ORIENTAÇÕES DO RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, QUE DEVERÁ SER REALIZADO ANTES DO ACABAMENTO, TIPO: ATERRO, PISO GROSSO, REBOCO, EMBOÇO E ETC.
- 13 - PARA QUALQUER ALTERAÇÃO NO PROJETO, DEVE-SE CONSULTAR O PROJETISTA.

LEGENDA	
E1	- Junta 45
E2	- Junta para saída de Vaso Sanitário
E3	- Junção
E4	- Curva 45 graus
E5	- Junta 90 graus
E6	- Junta 45 graus
E7	- Junta 90 graus
E8	- Junta 45 graus
E9	- Junta 90 graus
E10	- Junta 45 graus
E11	- Junta 90 graus
E12	- Junta 45 graus
E13	- Junta 90 graus
E14	- Junta 45 graus

LEGENDA	
CAV	- Caixa Acústica - 1x10cm
CAV-100	- Caixa Acústica - 1x100cm
CAV-150	- Caixa Acústica - 1x150cm
CAV-200	- Caixa Acústica - 1x200cm
CAV-250	- Caixa Acústica - 1x250cm
CAV-300	- Caixa Acústica - 1x300cm
CAV-350	- Caixa Acústica - 1x350cm
CAV-400	- Caixa Acústica - 1x400cm
CAV-450	- Caixa Acústica - 1x450cm
CAV-500	- Caixa Acústica - 1x500cm
CAV-550	- Caixa Acústica - 1x550cm
CAV-600	- Caixa Acústica - 1x600cm
CAV-650	- Caixa Acústica - 1x650cm
CAV-700	- Caixa Acústica - 1x700cm
CAV-750	- Caixa Acústica - 1x750cm
CAV-800	- Caixa Acústica - 1x800cm
CAV-850	- Caixa Acústica - 1x850cm
CAV-900	- Caixa Acústica - 1x900cm
CAV-950	- Caixa Acústica - 1x950cm
CAV-1000	- Caixa Acústica - 1x1000cm
CAV-1050	- Caixa Acústica - 1x1050cm
CAV-1100	- Caixa Acústica - 1x1100cm
CAV-1150	- Caixa Acústica - 1x1150cm
CAV-1200	- Caixa Acústica - 1x1200cm
CAV-1250	- Caixa Acústica - 1x1250cm
CAV-1300	- Caixa Acústica - 1x1300cm
CAV-1350	- Caixa Acústica - 1x1350cm
CAV-1400	- Caixa Acústica - 1x1400cm
CAV-1450	- Caixa Acústica - 1x1450cm
CAV-1500	- Caixa Acústica - 1x1500cm
CAV-1550	- Caixa Acústica - 1x1550cm
CAV-1600	- Caixa Acústica - 1x1600cm
CAV-1650	- Caixa Acústica - 1x1650cm
CAV-1700	- Caixa Acústica - 1x1700cm
CAV-1750	- Caixa Acústica - 1x1750cm
CAV-1800	- Caixa Acústica - 1x1800cm
CAV-1850	- Caixa Acústica - 1x1850cm
CAV-1900	- Caixa Acústica - 1x1900cm
CAV-1950	- Caixa Acústica - 1x1950cm
CAV-2000	- Caixa Acústica - 1x2000cm

0	INICIAL	AMS	21/07/22
REVISÃO	DESCRIÇÃO	APROV.	DATA
CONTRATADA	ANCOE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI R. MARIA CONCEIÇÃO BONFIM, 1350/02 BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS - BRASIL E-MAIL: contato@sieco.com.br / TEL: 31-993118875	RESPONSÁVEL TÉCNICO (RT) ALEXANDRE MAGNO SANTOS CRUZ - CREA 201.480 EQUIPE TÉCNICA HERBERT DE ALMEIDA AVELINO - CREA 58.444D	
CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PRAÇA OLÍMPIO GARCIA BRANDÃO 1452 - PATROCÍNIO - MINAS GERAIS CEP: 38.740-000 - TELEFONE: (34)38391800		
LOCAL/OBRA/SERVIÇO	PROJETO DE REFORMA DO 3º PAVIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DA POLICLÍNICA E PACE HEMOMINAS PRONTO SOCORRO MUNICIPAL TEREZINHA MOREIRA MARA		
ENDEREÇO	RUA OTÁVIO DE BRITO, Nº 15 - CENTRO - PATROCÍNIO - MINAS GERAIS		
TÍTULO	PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
CONTEÚDO	DETALHES TUBULAÇÃO ESGOTO 3º PAVIMENTO 02/06		
ARQUIVO	120722-9322-PE-HID-PTR-0022-R0	FORMATO	A1
ESCALA	1:25	DATA	JUL/ 2022
FOLHA	02/06		